


Suunnittelija	Sisältö Jyrkät bitumikatot Katteen päätyräystäs		YP-DET203	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF(t2)}	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus	Vedeneristysluokka VE80	Muutos	Muutospvm

MK 1:5

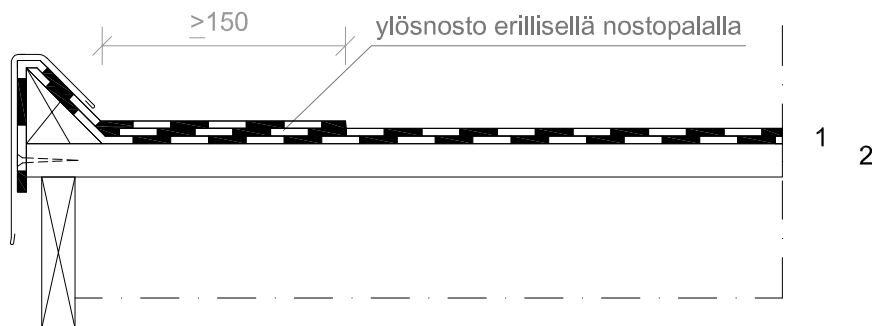

Rakenteet ylhäältä alaspäin:

1. Bitumikermi Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000) + Kerabit 3000 U (TL2, K-MS 170/3000)
2. Lauta-alusta

Työohje (hitsaus ja kuumabitumiliimaus vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulityökortin sekä tulityöluvan):

- Vedeneristysten alustan reunalle naulataan kolmiorimoitus.
- Päällimmäinen kermi asennetaan riittävän pitkälle rimoituksen yli.
- Kermin päälle asennetaan suojapellit, joka on muovipinnoitettua peltiä.

1.6.2014 KerabitPRO Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.