


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Kattosilta		YP-DET603	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF(t2)}	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:7	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

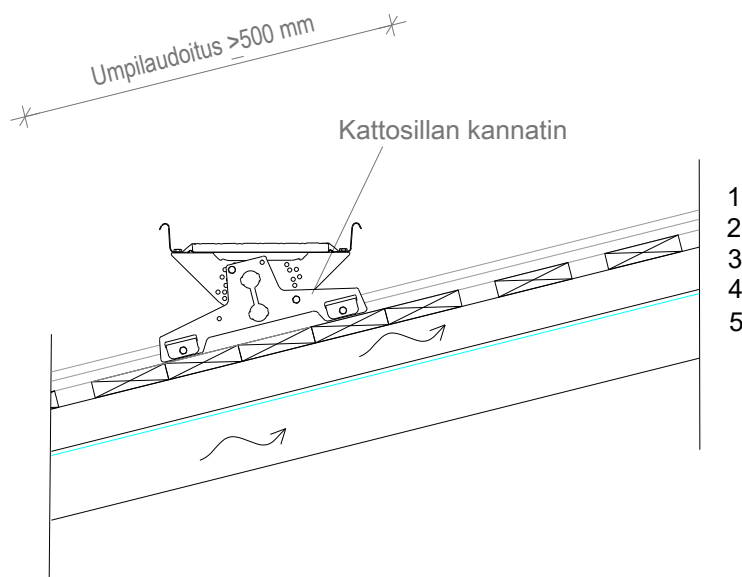

Rakenne:

1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV)
5. Kattokannattajat
6. Tuuletustila

Työohje:

- Kattosillan alle tehdään vähintään 500 mm leveä umpilaudoitus.
- Kattosiltakannake asennetaan joka toiseen pystysaumaan ja aina kattosillan päihin. Lisäksi yhtä siltaa kohti on oltava vähintään kolme lumiestekiinnikettä.
- Kattosillan kohdalla pelti kiinnitetään tiheämmin esim. katon osan I (räystäiden nurkka-alueet) mukaan (RT 85-11158, Konesaumattu peltikatto, kuva 10 ja taulukko 1).

Erikoismaininnat:

- Kattosilta tulee asentaa niin, että sen avulla pääsee kaikille piipuille, luukuille, sadevesikouruille ja muille huoltoon tarvitseville katon osille.
- Kattosillan asennuksessa noudatetaan valmistajan ohjetta.

6.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**[®]