


Suunnittelija	Sisältö Konesaumapeltikatot, Sisätaite		YP-DET609	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B <sub>ROOF(t2)</sub>	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:7	Vedeneristysluokka	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

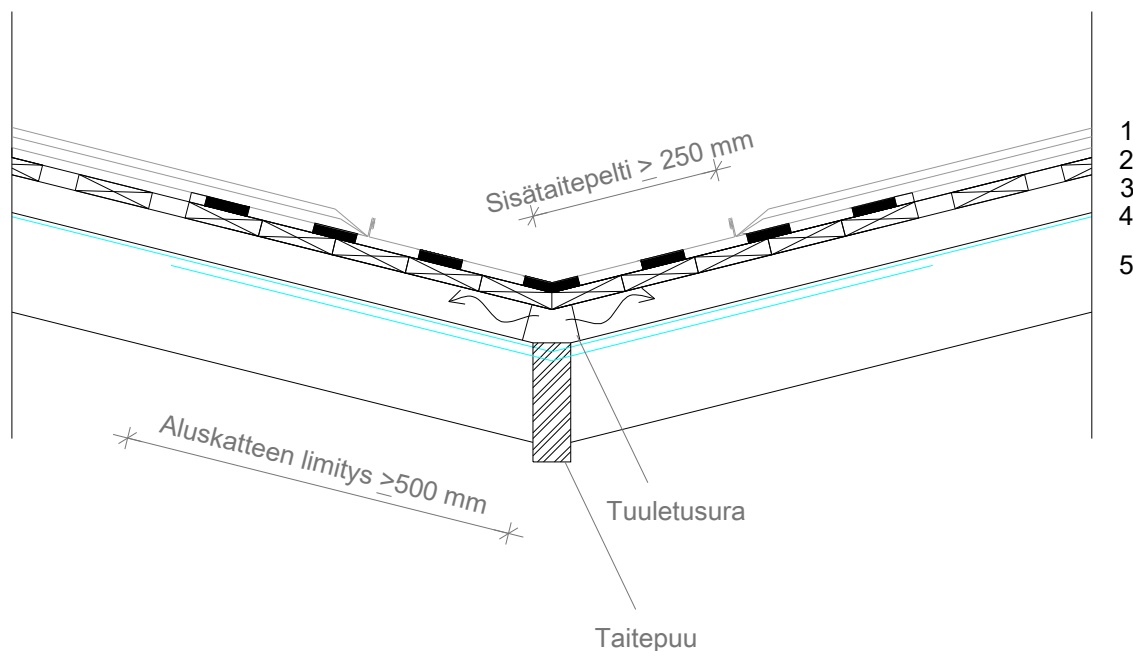

**Rakenne:**

1. Konesaumattu teräspeltikate 2-kertaisin, tiivistemassalla tiivistetyin saumoin
2. Harvalaudoitus
3. Tuuletusrimat esim. 50 x 50 mm
4. Vapaasti asennettava aluskate AKV, esim. Kerabit Super (AKV/AKD)
5. Kattokannattajat

**Työohje:**

- Sisätaiteen pohjalle umpilaudoitus > 500 mm.
- Sisätaiteen pohjalle asennetaan kaksinkertainen aluskate vähintään 500 mm matkalle (aluskatteen kaistaleveys ≥ 1000 mm).
- Sisätaitepelti on yhteensä vähintään 500 mm leveä.
- Harvalaudoitus, kattokannattajat ja taitepuu rakennesuunnitelman mukaan.

**Erikoismaininnat:**

- Sisätaiteen kohdalla tuuletusrimojen päihin tulee jättää 50 - 80 mm tuuletusrako pystysuunnassa.
- Sisätaiteen pellin tulee olla vähintään 250 mm leveä. Jos sisätaite on yli 10 m pitkä, tulee siihen tehdä jatkosauamat 2-kertaisin hakasaumoin noin 6 m välein.

6.9.2021 Nordic Waterproofing Oy

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**<sup>®</sup>