


Suunnittelija	Sisältö Pihakannet ja terassit Vedeneristyksen ylösnostot ja limitykset 3-kermirakenteessa		YP-DET1106	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B <sub>ROOF</sub> (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥1:80	Vedeneristysluokka VE80 R	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

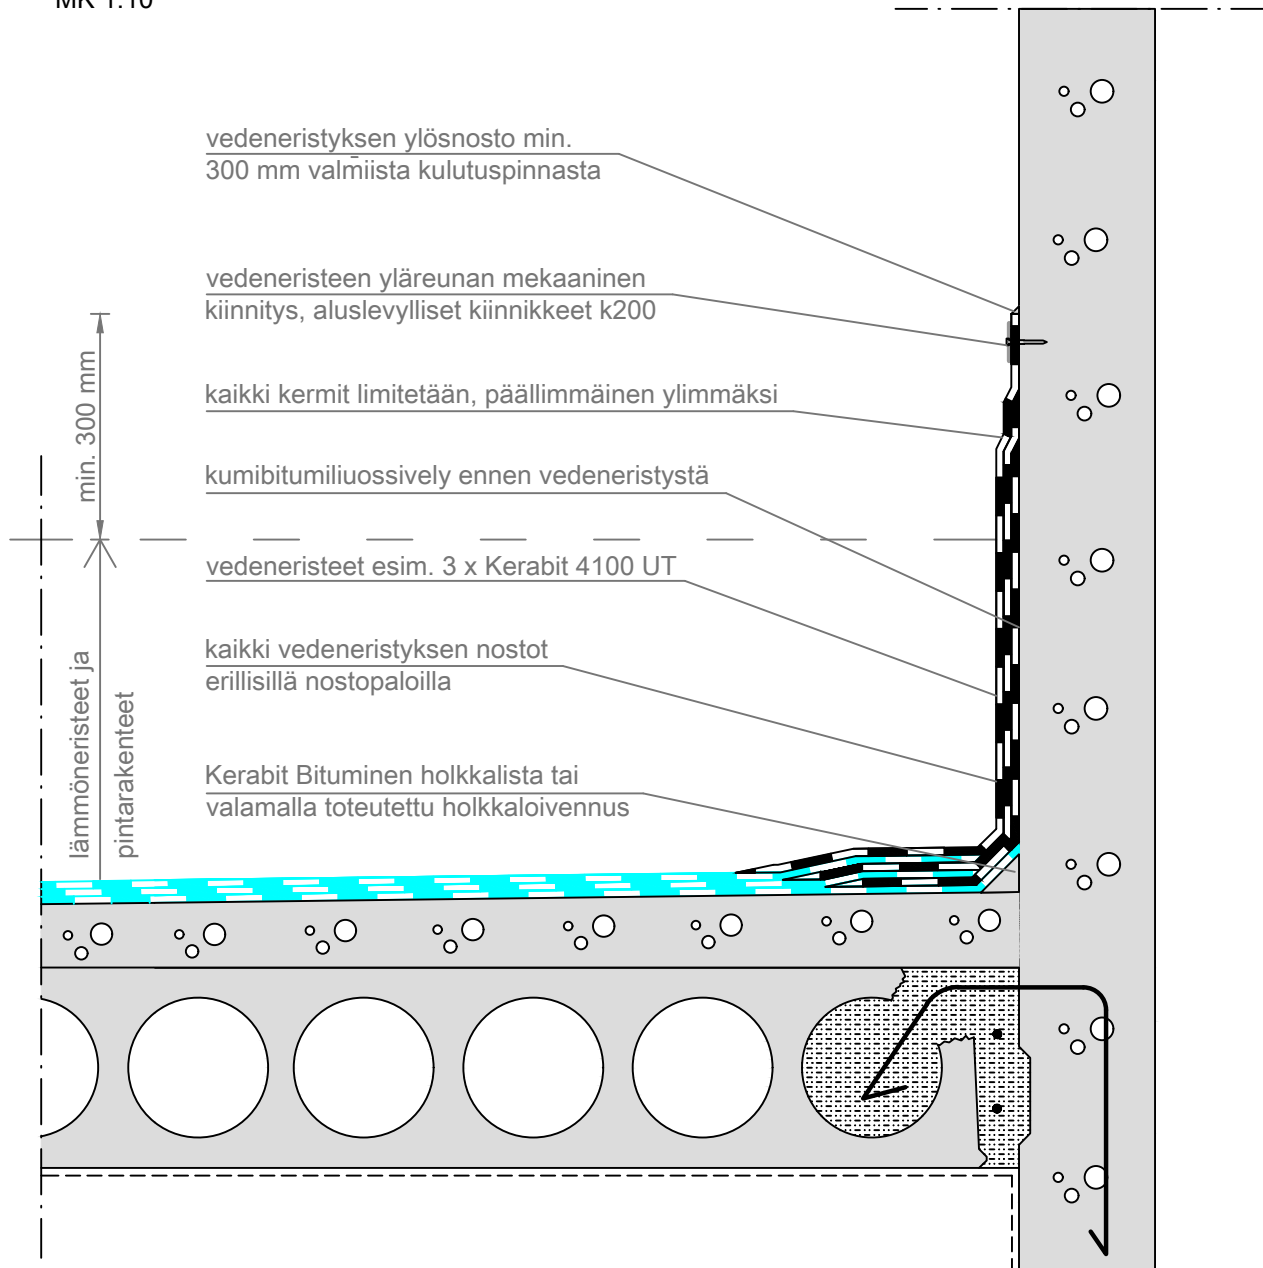

**Työohje:**

- Kermit kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten.
- Kermit limitetään sivusaumoilta vähintään 100 mm ja päätysaumoilta 150 mm siten, että päällekkäisten kerrosten kermit ovat samansuuntaiset eivätkä saumat ole päällekkäin.
- Ylösnostot tehdään erillisillä nostopaloilla.
- Kermin yläreuna kiinnitetään mekaanisesti aluslevyllisin kiinnikkein K100-200, esim. Iyöntiniiteillä. Vedeneristeen yläreuna tiivistetään tarvittaessa nestemäisellä vedeneristeellä esim. Triflex.

Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Työskentely vaatii voimassa olevan määräysten mukaisen tulityökortin ja tulityöluvan.

16.3.2022 Nordic Waterproofing Oy

Piirrustukset ovat ohjeellisia. Niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 **Kerabit**<sup>®</sup>