


Suunnittelija	Sisältö Loivat bitumikermikatot, 1-kerros- kate, Tuuletettu rakenne, Lauta-alusta		YP-700	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF} (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥1:40	Vedeneristysluokka VE40	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

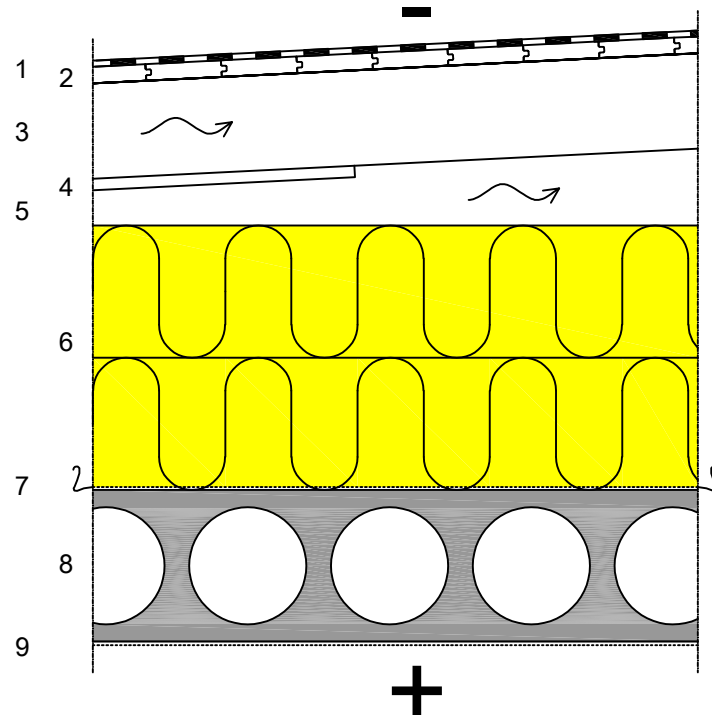

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. Kerabit 5000 TL (TL 1, K-PS 220/5000 hits.) kiinnitys raita- ja saumahitsaten sekä mekaanisesti piilosaumasta
2. Ponttilauta-alusta tai soveltuva rakennuslevyalusta, paksuus rakennesuunnitelmien mukaan
3. Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan
4. Reuna-alueilla kattokannattajan yläpaarteiden alapinnassa tuulenohjain n. 1,2 m ulkoseinältä
5. Tuuletettu ilmatila rakennesuunnitelmien mukaan (>100 mm / 200 mm, kattokaltevuudesta riippuen)
6. Lämmöneriste rakennesuunnitelman mukaan
7. Höyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH 1, TL 2, K-TMS 170/3300)
8. Kantava rakenne rakennesuunnitelmien mukaan
9. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

Suosittelemme rakenteeseen vedeneristysluokkaa VE 80 (TL 2 + TL 2), mutta myös VE 40 (TL 3 + TL 2) on mahdollinen. Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Työskentely vaatii voimassa olevan määräysten mukaisen tulityökortin ja tulityöluvan.

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet

Kerabit