


Suunnittelija	Sisältö Loivat bitumikermikatot Uritettu rakenne Mineraalivilla-alusta poimulevyllä		YP-802b	
Rakennuskohde	Työnumero	Katteen paloluokka B _{ROOF} (t2)	Tekijä	Pvm
	Katon kaltevuus ≥ 1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos	Muutospvm

MK 1:10

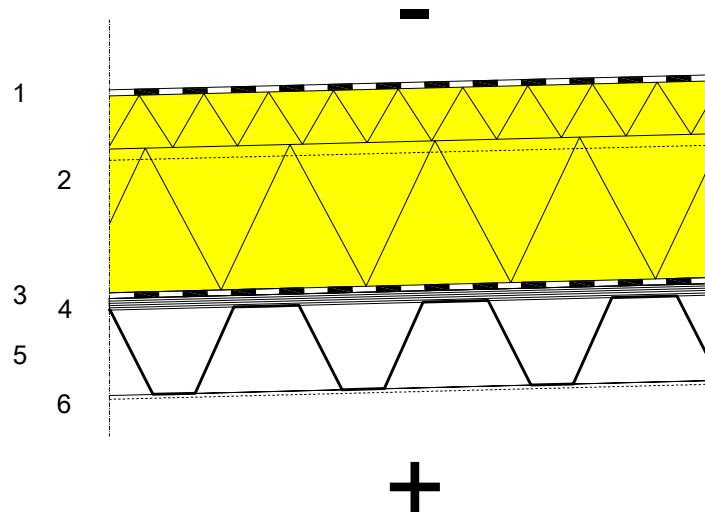

Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. Pintakermi TL 2 esim. Kerabit 5000 Top (TL 2, K-PS 170/5000 hits.) / Kerabit 5100 T (TL 2, K-PS 170/5000 hits.)
+ Aluskermi TL 2 esim. Kerabit 3000 U (TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 4000 Base (TL 2, K-MS 170/4000 hits.) / Kerabit 4100 T (TL 2, K-MS 170/4000 hits.)
2. Lämmöneriste, päälimmäisenä kova kattovilla. Paksuudet rakennesuunnitelmien mukaan. Kiinnitys mekaanisesti esim. Vilpe Croco-kiinnikkein
3. Höyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH 1, TL 2, K-MS 170/3000) / Kerabit 3300 UTL (BH1, TL 2 K-TMS 170/3300)
4. Rakennuslevy rakennesuunnitelmien mukaan.
5. Kantava rakenne teräspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan.
6. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Työohje:

- Lämmöneriste kiinnitetään mekaanisilla kiinnikkeillä keskialueilla vähintään 2 kpl/m² ja reuna-alueilla tai vaativissa olosuhteissa vähintään 4 kpl/m² rakennesuunnitelmien mukaan.
- Asennuksessa ja suunnitelmissa tulee noudattaa Kattoliiton Toimivat Katot -kirjan ohjeita. Työskentely vaatii voimassa olevan määräysten mukaisen tulityökortin ja tulityöluvan.

Erikoismaininnat:

- Höyrynsulkukermi voi tarvittaessa toimia työnaikaisena vedeneristeenä ja käytettäessä höyrynsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti pois katolta.
- Tuuletussuunnitelmassa huomioidaan mm. tuuletus räystäältä ja seinäliittymistä sekä alipainetuulettimien määrä ja sijoitus.

08.10.2026 Kerabit Oy

Tämä julkaisu on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Viimeisin versio dokumentista löytyy osoitteesta kerabit.fi/tuotteet

Kerabit